

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534**

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13B 1631/01-16E1631/01

Comune prelievo VIBO VALENTIA Data prelievo 11/12/13

Punto prelievo Piscario F.P. Piazza SAN MICHELE

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Parametri indicatori parte C

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., risulta:

Potabile

Non Potabile per _____

DATA

Il Responsabile
Dott. Fortunato Carnovale

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO


Data: 18/12/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B 1631/01


Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	1631		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	Lampasi A.		
Verbale di prelievo n.:	314/13		
Comune:	Vibo Valentia		
Punto di prelievo:	Piscopio – F.P. Piazza San Michele		
Data prelievo	11.12.2013	Data ricevimento:	11.12.2013
Data inizio analisi:	11.12.2013	Data fine analisi:	12.12.2013
Note:	Comunicato mediante FAX Prot. N. 37839 del 12.12.2013. Cloro residuo determinato al prelievo: "assente".		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	5	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012

IL DIRIGENTE
 Dott. Marco F. Lombardo



IL RESPONSABILE
 Dott.ssa Angela M. Diano

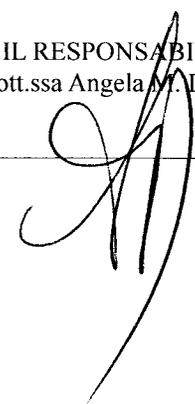

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
 I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
 LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO



Data: 13/12/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C1631/01


Campione di:	Acqua destinata al consumo umano		
Numero di registro:	1631		
Cliente:	ASP VV		
Prelevato da:	A. Lampasi		
Verbale di prelievo n.:	314/2013		
Comune:	Piscopio di Vibo Valentia		
Punto di prelievo:	F.P. Piazza San Michele		
Data prelievo	11 Dicembre 2013	Data ricevimento:	11 Dicembre 2013
Data inizio analisi:	11 Dicembre 2013	Data fine analisi:	12 Dicembre 2013
Note:	* Determinazione eseguita sul campo (vedi verbale n. 314/2013 reg. int. ASP Vibo Valentia)		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
pH	7.5	≥ 6.5 e ≤ 9.5	Unità pH	Potenziometrico APAT 2060
Conducibilità	553	2500	$\mu\text{S}/\text{cm } 20^\circ\text{C}$	Conduttimetrico APAT 2030
Colore	<10	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Hazen	Visivo APAT 2020A
Torbidità	0.3	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	NTU	Turbidimetrico APAT 2110
Ammonio (NH_4^+)	<0.1	0.50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0.02	0.50	mg/L	Spettrofotometrico APAT 4050
Cloro residuo libero*	Assente	Valore consigliato 0.2 mg/L	mg/L	
Fluoruri (F^-)	0.38	1.50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Cloriti (ClO_2^-)	<50	700	$\mu\text{g}/\text{L}$	ISS. CBB.037.REV00
Cloruri (Cl^-)	30	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Nitrati (NO_3^-)	25	50	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Solfati (SO_4^{2-})	40	250	mg/L	Cromatografico APAT 4020
Sodio (Na^+)	30	200	mg/L	Cromatografico APAT 3030
Potassio (K^+)	7		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Magnesio (Mg^{2+})	12		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Calcio (Ca^{2+})	89		mg/L	Cromatografico APAT 3030
Ferro (Fe^{3+})	<20	200	$\mu\text{g}/\text{L}$	ETA-AAS APAT 3160

IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Domenica Ventrice

IL RESPONSABILE
 Dott.ssa Angela M. Diano

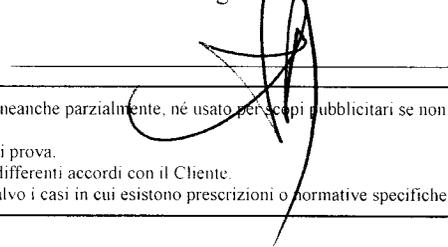

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
 I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.