



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Data: 22/12/2016

RAPPORTO DI PROVA N° 16RC8355C/02

Pagina 1 di 1

Campione di: Acqua destinata al consumo umano

Cliente: Dipartimento Provinciale ARPACal di Vibo Valentia

Prelevato da: Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Verbale di prelievo: n. 389\16 del 15/12/2016

Comune: Dasà (VV)

Data prelievo: 15/12/2016


Data inizio analisi: 20/12/2016

Note: Determinazione ferro. Analizzatore: M. Messina

Data ricevimento: 20/12/2016

Data fine analisi: 21/12/2016

Numero di Registro	Punto di prelievo	Parametro	Valore ± incertezza	Unità di misura	Metodo	Valore limite D. Lgs. 31/2001
8355/RC/16 (Acc. VV n. 1363)	Corso Umberto	Ferro	24	µg/l	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003	200
8356/RC/16 (Acc. VV n. 1364)	Via Vittoria	Ferro	34	µg/l	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003	200

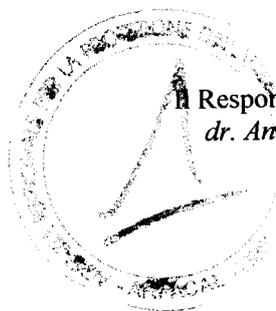

Responsabile del Servizio
dr. Antonio Dascola

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto parzialmente, né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fattore di copertura k=2
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.