



Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

Prot. n. 90 /IP

Del 19 GEN 2017



Sig. Commissione Prefettizie del Comune di Nicotera

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. Spa
generale.soricalspa.it@pec.it

e p. c.

Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: comunicazione esito Analisi di verifica chimico campionamenti acque destinate al consumo umano.

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi effettuate su campioni acqua prelevati in data 18.01.2017 (verbale n. 07°/17) dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso il punto di:

Punto prelievo	Criticità rilevata
Uscita serbatoio Preitoni Vecchio	Presenza di Nitriti (0.24 mg/L)

Per quanto sopra, se pur la risultanza dei valori comunicati rientrano nei limiti del range di conformità, si consiglia di intervenire prontamente per la risoluzione della criticità e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Si allega nota A.R.P.A.Cal. prot. n. 2278 del 19.01.2017

Il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale




Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

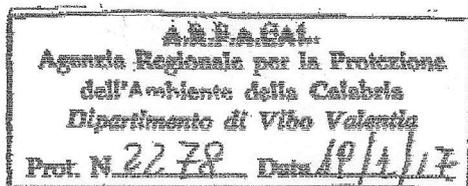

Al Dipartimento di Prevenzione
Ufficio d'Igiene e Sanità Pubblica
Area Distrettuale di Vibo Valentia
Fax 0963 962662

Oggetto: Comunicazione risultanze analisi di campione acqua potabile

Con la presente nota si comunica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, quanto rilevato dalle analisi chimiche eseguite sul seguente campione:

Comune di **NICOTERA**

Luogo di prelievo: **Uscita Serbatoio Preitoni Vecchio**

Verbale prelievo **07a/17 del 18/01/2017**

Nitriti (come NO₂) 0.24 mg/L

Si rammenta, a tal proposito, quanto riportato nella nota 5 dell'allegato I parte B del D.Lvo 31/2001 "... il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento".



Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa **Angela Maria Diano**

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567367-567286

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

LETT_REV031.12.12