

REGIONE CALABRIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534**

CERTIFICATO DI POTABILITA' DELL'ACQUA

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 13B0278/01 del _____
13C0392/01

Data prelievo 10 / 04 / 2013

Comune prelievo DINAMI

Punto prelievo F. P. PIAZZA FONTANA

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica

Si certifica che, ai sensi del D.Lgs 31/2001e s.m., l'acqua del rapporto analitico esaminato risulta:

Potabile

Non potabile per _____

DATA 09-05-2013

Il responsabile del Servizio
D' Igiene della Nutrizione
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE



CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LABORATORIO BIO-NATURALISTICO

Data: 15/04/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B 0278/01


Campione di:	Acqua destinata al consumo umano (controllo di base)		
Numero di registro:	0278		
Cliente:	ASP Vibo Valentia		
Prelevato da:	G. Alessandria		
Verbale di prelievo n.:	32		
Comune:	Dinami		
Punto di prelievo:	Fontana Pubblica Piazza Fontana		
Data prelievo	10.04.2013	Data ricevimento:	10.04.2013
Data inizio analisi:	10.04.2013	Data fine analisi:	11.04.2013
Note:	Cloro residuo (analizzato al prelievo): non determinato.		

Parametro	Valore	Valore Limite D.Lgs.31/2001	Unità di misura	Metodo
Coliformi a 37°C	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	0	0	MPN/100mL	ISO 9308-2:2012

IL DIRIGENTE
Dott. Marco F. Lombardo



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela M. Diano

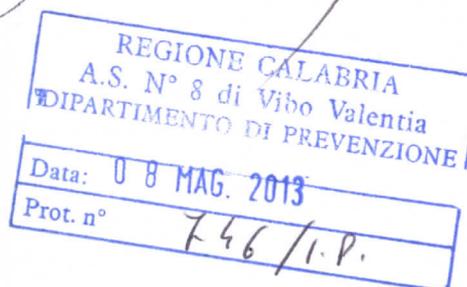

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Data: 16/04/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13C0392/01

Campione di: Acqua destinata al consumo umano
 Numero di Registro: 392/RC/13 (DAP VV: 278)
 Cliente: Dip. Provinciale di VV – Ufficio Accettazione Campioni
 Prelevato da: ASP VV – Dipartimento di Prevenzione
 Verbale di prelievo N°: 32 del 10/04/2013
 Punto di prelievo: F.P. Piazza Fontana
 Comune: Dinami (VV)
 Note:

Data prelievo: 10/04/2013
 Data ricevimento: 11/04/2013
 Data inizio analisi: 11/04/2013
 Data fine analisi: 16/04/2013

Parametro	Valore limite D. Lgs. 31/2001	Unità di misura	Valore	Metodo
Colore	Accettabile	-----	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 - Man 29 2003
Torbidità	Accettabile	-----	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 - Man 29 2003
Conduttività a 20 °C	2500	µS/cm	165	ISS.BDA.022.REV00 - Rapp. Istisan 07/31
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	6,8	APAT CNR IRSA 2060 - Man 29 2003
Ammonio (come NH ₄ ⁺)	0,50	mg/l	< 0,10	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Nitrito (come NO ₂ ⁻)	0,50	mg/l	< 0,05	APAT CNR IRSA 4050 - Man 29 2003
Durezza	10÷50*	°f	5	APAT CNR IRSA 2040 A - Man 29 2003
Sodio	200	mg/l	15	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Potassio	---	mg/l	2	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Magnesio	---	mg/l	4	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Calcio	---	mg/l	14	APAT CNR IRSA 3030 - Man 29 2003
Fluoruro	1,50	mg/l	0,15	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Cloruro	250	mg/l	12	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Nitrato (come NO ₃ ⁻)	50	mg/l	16	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Solfato	250	mg/l	16	APAT CNR IRSA 4020 - Man 29 2003
Clorito	700	µg/l	< 50	EPA 300 B - 1999
Cloro residuo libero**	0,2*	mg/l	0,3	APAT CNR IRSA 4080 - Man 29 2003
Residuo fisso a 180 °C	≤ 1500*	mg/l	105	ISS.BFA.032.REV00 - Rapp. Istisan 07/31
Alluminio	200	µg/l	< 10	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Arsenico	10	µg/l	< 1	APAT CNR IRSA 3080 A - Man 29 2003
Cadmio	5,0	µg/l	< 1	APAT CNR IRSA 3120 B - Man 29 2003
Cobalto	---	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Cromo Totale	50	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Ferro	200	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Manganese	50	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Rame	1000	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Nichel	20	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Piombo	25	µg/l	< 1	APAT CNR IRSA 3230 B - Man 29 2003
Vanadio	50	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003
Zinco	---	µg/l	< 5	APAT CNR IRSA 3020 - Man 29 2003

*Valore consigliato

**Parametro analizzato presso il Laboratorio Chimico del Dip. di Vibo V.

Il Responsabile del Procedimento Analitico
 dr.ssa *Giuseppa Marino*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 del Servizio Laboratorio Chimico
 dr. Antonino Dascola

Note: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
 I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di Prova.
 I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
 I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.